
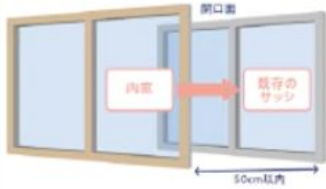
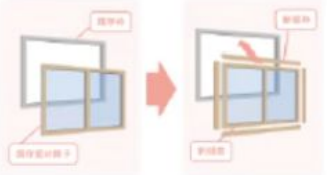
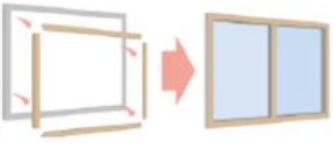
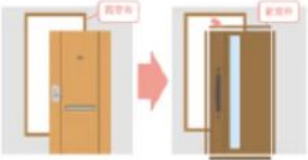



▶ **対象となる工事**に一定の性能（熱貫流率※1の基準）を満たす**対象製品**※2を用いることで補助対象となります。

※1：熱の通りやすさを示す指標。数値が小さいほど熱が通りにく断熱性能が高い。窓の熱貫流率はUw値・ドアの熱貫流率はUd値で表す。

※2：メーカーが登録を申請し事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品

工場の種類		ガラス交換	内窓設置	外窓交換 (カバー工法)	外窓交換 (はつり工法)	ドア交換 <sup>※3</sup> (カバー工法)	ドア交換 <sup>※3</sup> (はつり工法)
		<p>既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事</p> 	<p>既存窓の内側に新たに内窓を新設するもの、又は既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事</p> 	<p>既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事</p> 	<p>既存窓のガラス及び窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事</p> 	<p>既存ドアについて枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事</p> 	<p>既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事</p> 
必要性能(熱貫流率)	戸建住宅および低層集合住宅(3階建以下)	Uw1.9 以下	<b>Uw1.5以下</b>	Uw1.9 以下	Uw1.9 以下	Ud1.9 以下	Ud1.9 以下
	中高層集合住宅(4階建以上)	Uw1.9 以下	<b>Uw1.5以下</b>	Uw1.9 以下	Uw1.9 以下	Ud1.9 以下	Ud1.9 以下

※3：ドア交換は窓改修工事（ガラス交換・内窓設置・外窓交換のいずれか）と同一契約内で工事する場合のみ補助対象となります。